


п. Матросово

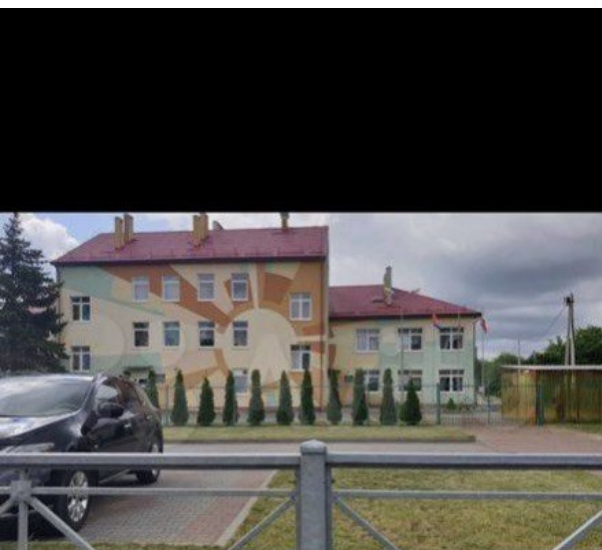

Продажа

ИЖС 10.0 соток

Матросово,

Калининградская обл, Гурьевский р-н, поселок
Матросово, ул Парусная

♦ руб. 870 000

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение:
Произвести монтаж электросети от точки присоединения (п. 7) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ 0,4 кВ соответствующей пропускной способности.
3. Максимальная мощность (всего) 15 кВт, в том числе:
присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) 15 кВт;
ранее присоединенная максимальная мощность 0 кВт.
Категория надежности электроснабжения: I - 0 кВт;
II - 0 кВт;
III - 15 кВт.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания	Описание точки присоединения	Уровень напряж. (кВ)	Макс. мощн. (кВт)
1	ПС 110 кВ О-24 Гурьевск, КВЛ 15-053, ТП 145-23	Контакты АВ в ЩУ АО "Янтарьэнерго" от опоры № 11 ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ТП 145-23	0,4 кВ	15

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

Нет информации



5. Проведен осмотр электроустановок заявителя:

КЛ 0,4 кВ до ВРУ

сетевой организацией в лице уполномоченного представителя филиала АО «Янтарьэнерго» Западный РЭС Гурьевский сетевой участок Жданова Андрея Викторовича, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от 22 января 2021 г. № Z-161/21 к договору о технологическом присоединении от 22 января 2021 г. № 161/01/21.

В ходе проведения осмотра установлены:

- а) перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:
Прибор учета 012294165326720_CE308 , место установки: ЩУ объекта
- б) устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

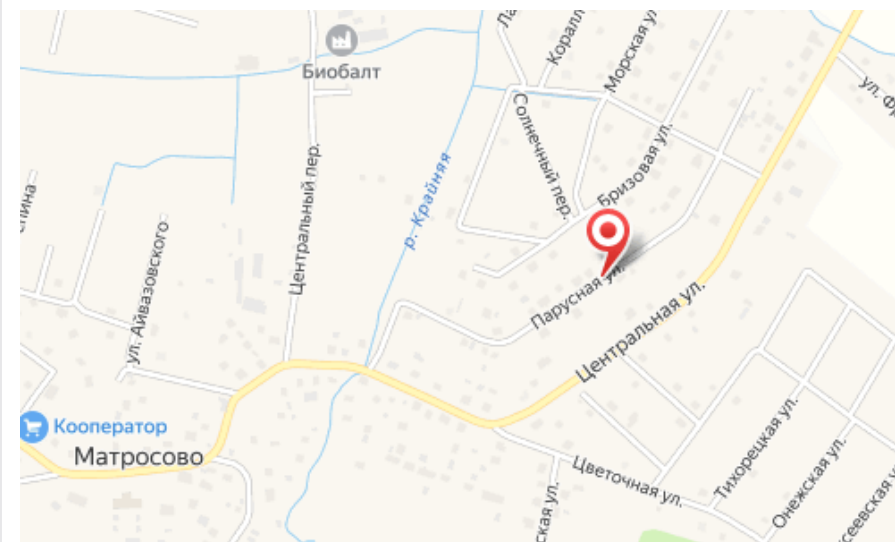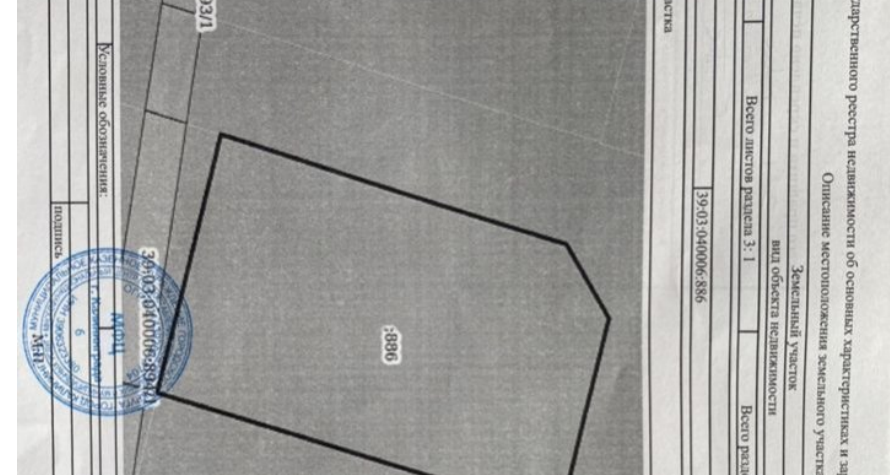

Тип участка: **Поселений (ИЖС)**

Площадь участка: **10**

Участков в УЧАСТКЕ к объекту: **единый**